INAX KS-42R改

品番 **KS-42R**

ビルトイン型浄水器

浄水カートリッジ

ビルトイン型浄水器交換用浄水カートリッジ	KS-42R

種類	浄水器Ⅱ形
材料の種類	カートリッジ部：ABS樹脂、水栓部：黄銅、青銅 接続ホース：ポリエチレン
ろ材の種類	活性炭、不織布、イオン交換繊維、中空糸膜（ポリエチレン）
ろ過流量	3L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa（常用使用圧力0.07～0.35MPa）
浄水能力	
遊離残留塩素	（総ろ過水量 40,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
濁り	（総ろ過水量 20,000L、ろ過流量 50%、JIS S 3201試験結果）
総トリハロメタン	（総ろ過水量 8,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
クロロホルム	（総ろ過水量 8,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
ブロモジクロロメタン	（総ろ過水量 10,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
ジブロモクロロメタン	（総ろ過水量 10,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
ブロモホルム	（総ろ過水量 10,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
溶解性鉛	（総ろ過水量 10,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
CAT［農薬］	（総ろ過水量 20,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
2-MIB［カビ臭］	（総ろ過水量 20,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
テトラクロロエチレン	（総ろ過水量 20,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
トリクロロエチレン	（総ろ過水量 20,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
1,1,1-トリクロロエタン	（総ろ過水量 10,000L、除去率 80%、JIS S 3201試験結果）
ろ材の取換時期の目安	12ヶ月（1日20L使用した場合の月数） 総トリハロメタン、クロロホルムを基準としております。

■使用上の注意
- 水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
- 浄水カートリッジは必ず当社指定の水栓と組み合わせてお使いください。
- ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 通水温度は35℃以下でお使いください。
- 汲み置きした「浄水」は、なるべく早くお使いください。
- 毎朝、ご使用になる前に「浄水」を10秒以上流してからお使いください。
- 2日以上ご使用にならなかったときは、「浄水」を1分間以上流してからお使いください。
- 凍結のおそれがあるときは、凍結予防の措置を行ってください。
  水に溶け込んでいるイオン、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。
  また硬水を軟水に変えることはできません。
- 養魚用などには、使用しないでください。
- 浄水カートリッジの常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。

※ろ過流量は、組み合わせる水栓によって変化する場合があります。
※除去対象物質や水質など環境要因により取換え時期は異なりますが、衛生面から12ヶ月以内にお取り換えください。

お問い合わせは（株）INAXお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00 FAX 0120-1794-30

受付時間：平日9:00～18:00　土・日・祝日10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

●お客様の取扱いミスなどで破損した商品や一度でも使用された商品の返品・交換は、いたしかねますのであらかじめご了承ください。
●品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社INAX　愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585

浄水カートリッジの交換方法

1.水側の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。

2.専用水栓のレバーを閉じます。
そして、浄水カートリッジを取付台よりはずし、手前に引き出します。

※わずかに水漏れする場合がありますので、事前に洗面器もしくはタオルを置いてください。

3.スライドリング（灰色）に指をかけ引き上げワンタッチ・ジョイントを浄水カートリッジより取りはずします。
同様に、スライドリンク（緑色）のワンタッチ・ジョイントも取りはずします。

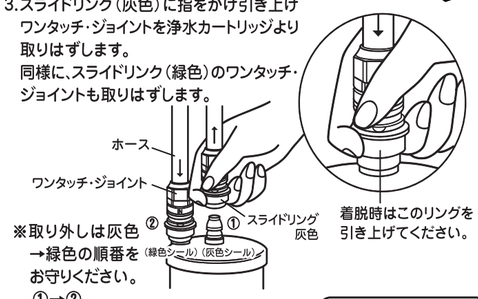

※取り外しは灰色→緑色の順番をお守りください。
①→②

4.製品に付属の接続プラグを浄水ホースに接続し、再び止水栓を開き水道水を通水し、ホース内を洗浄します。
洗浄後、止水栓を閉じます。



5.新しい浄水カートリッジのプラグ先端の保護キャップをはずします。
浄水カートリッジの緑色、灰色シールとスライドリングとの色を合わせて接続してください。

※接続は緑色→灰色の順番をお守りください。③→④

6.水側の止水栓を左に回して流量調節をします。
※1リットルの容器が約9秒でいっぱいになるようにします。

7.約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを必ず確認してください。

8.ホースが折れ曲がったりねじれないように取付台にもどします。

※詳しくは浄水器水栓の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●浄水能力が9種類から13種類に増えました。

新たに「クロロホルム」、「ブロモジクロロメタン」、「ジブロモクロロメタン」、「ブロモホルム」の4種類が除去できます。

●エコへの取り組みとして、包装材を段ボールに変えました。

INAX

品番 **KS-42R**

ビルトイン型浄水器

浄水カートリッジ

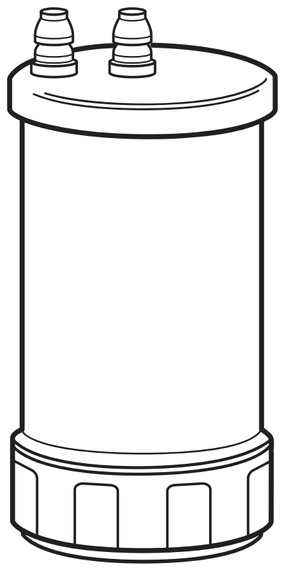

内袋：ポリエチレン
キャップ：ポリエチレン

外箱はダンボールです。

水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。

特長と使用上の注意点

除去できるもの

遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム溶解性鉛、CAT（農薬）、2-MIB、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン。

除去できないもの

水に溶け込んでいるイオン、金属イオン類（鉛は除く）。

※**使用限界月数（12ヶ月）以内**で新しい浄水カートリッジに交換してください。

浄水カートリッジ交換時の注意

①浄水カートリッジの交換は本体ごと取り換え、浄水カートリッジ本体を分解などしないでください。

②浄水カートリッジ交換後、取付台にもどす際ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。またホースや浄水カートリッジが給湯配管に触れないようにしてください。

③通水後、接続部から水漏れがないことを必ず確認してください。

④水圧の極端に低い所では、浄水カートリッジ交換直後、水が出にくい場合もあります。その場合しばらく放置（約10分間）していただければ水がよく出るようになります。

⑤流し台の下にある浄水カートリッジやホースに、熱いフライパンやヤカンを近づけないでください。

⑥浄水カートリッジの交換直後に、浄水の水切れが悪い場合があります。
その際には、浄水を流しながら浄水カートリッジを数回逆さにして中の空気を抜いてください。



※使用済みのカートリッジは各自治体の区分に従って、燃えないゴミとして捨ててください。

ビルトイン型浄水器用
浄水カートリッジ
品番 KS-42R

INAX